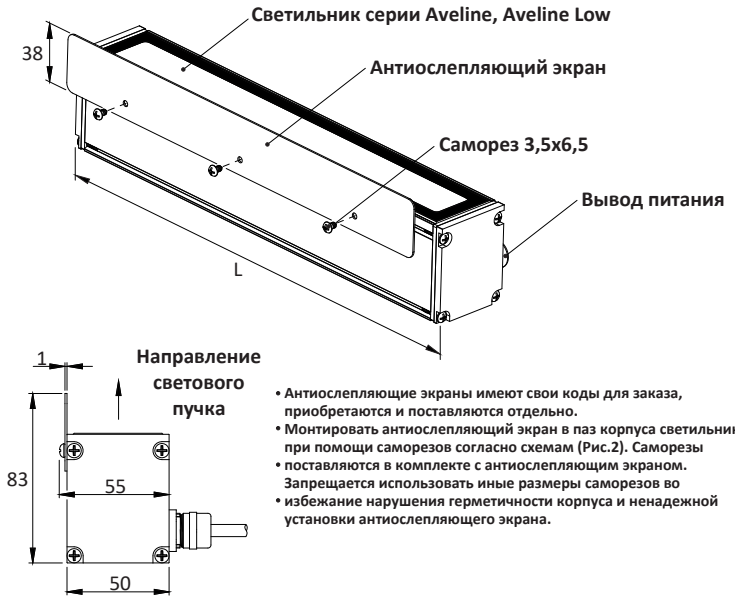

- Антиослепляющие экраны имеют свои коды для заказа, приобретаются и поставляются отдельно.
- Монтировать антиослепляющий экран в паз корпуса светильника при помощи саморезов согласно схемам (Рис.2). Саморезы
- поставляются в комплекте с антиослепляющим экраном. Запрещается использовать иные размеры саморезов во
- избежание нарушения герметичности корпуса и ненадежной установки антиослепляющего экрана.

Рис.2 Установка антиослепляющего козырька Aveline

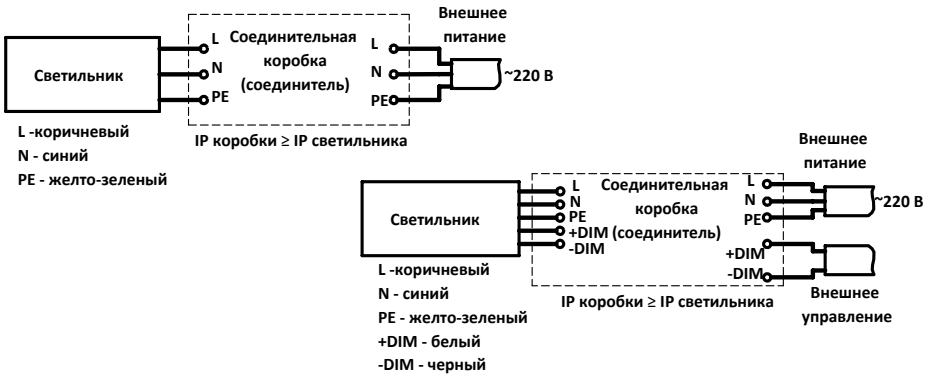

Рис.3 Схема подключения управляемого и не управляемого светильника

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник _____зав. № _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Номер партии _____

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____

Упаковщик _____

М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие или комплектацию, не ухудшающие технические характеристики, в любое время и без предварительного уведомления

МАРТИНИ РУС
141371 Россия, Московская область,
г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
www.martinirus.ru

AVELINE

светодиодный светильник

ПАСПОРТ

IP66

ТН ВЭД 9405409909
ОКПО 01185160

Aveline				Оптика:	Spot	Medium	Flood	Elliptical	Diffuse
Источник света	L, мм	Мощность	Ф, лм	Вес, кг	Код	Код	Код	Код	Код
6 LED	310	7W	630	1,30	P180160.__NW	P180040.__NW	P180041.__NW	P180042.__NW	P180165.__NW
12 LED	610	14W	1261	2,35	P180161.__NW	P180043.__NW	P180044.__NW	P180045.__NW	P180166.__NW
18 LED	910	21W	1891	3,50	P180162.__NW	P180046.__NW	P180047.__NW	P180048.__NW	P180167.__NW
24 LED	1210	28W	2522	4,50	P180163.__NW	P180049.__NW	P180050.__NW	P180051.__NW	P180168.__NW
30 LED	1510	35W	3152	5,50	P180164.__NW	P180052.__NW	P180053.__NW	P180054.__NW	P180169.__NW
6 LED	310	7W	574	1,30	P180160.__WW	P180040.__WW	P180041.__WW	P180042.__WW	P180165.__WW
12 LED	610	14W	1148	2,35	P180161.__WW	P180043.__WW	P180044.__WW	P180045.__WW	P180166.__WW
18 LED	910	21W	1722	3,50	P180162.__WW	P180046.__WW	P180047.__WW	P180048.__WW	P180167.__WW
24 LED	1210	28W	2296	4,50	P180163.__WW	P180049.__WW	P180050.__WW	P180051.__WW	P180168.__WW
30 LED	1510	35W	2870	5,50	P180164.__WW	P180052.__WW	P180053.__WW	P180054.__WW	P180169.__WW

Световой поток указан для оптики Elliptical [1] *WW - 3000K [2] *NW - 4000K

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник стационарный уличный, предназначен для архитектурного освещения зданий и других строений.

1.2. Светильник соответствует:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», а также ГОСТ Р МЭК 60598-1-2013. Декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ26.В.01043/20, ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.10096/20.

1.3. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 220-240 В, 50 Гц (±0,4 Гц).

Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Коэффициент мощности, не менее 0,9

1.6. Светильник соответствует степени защиты IP66 по ГОСТ 14254-2015.

1.7. Светильник выпускается в исполнении

УХЛ1* (температура окружающего воздуха при

эксплуатации от минус 45° С до плюс 45° С) по

ГОСТ 15150-69.

1.8. Срок службы светильника составляет 12 лет с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

2.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

2.2. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКА

3.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2. Светильник устанавливается на опорную поверхность при помощи крепежных элементов (крепеж приобретается самостоятельно).

3.3. Распаковать светильник, установить, подключить согласно инструкции по монтажу.

3.4. Требуется не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку загрязненных поверхностей светильников не агрессивными моющими средствами.проводить осмотр клапанов выравнивания давления и их очистку от загрязнений, а так же проверять момент затяжки(5±2 Н·м.), при необходимости, произведите подтяжку*. Требуется проводить осмотр гермовводов и проверять момент затяжки(15±2 Н·м.), при необходимости, произведите подтяжку*.

*При подтяжке на место соединения корпуса и клапана необходимо наносить нейтральный силикон герметик.

3.5 Запрещается накрывать светильник какими-либо материалами или устанавливать в труднодоступные места, где затруднено движение воздушных масс.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу светильников в течение 24 месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации если иное не предусмотрено договором.

4.2. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.

Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;

- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;

- поломках, вызванных перенапряжением в электросети более чем указано в п.1.3;

- поломках, вызванных протечкой светильника, если свободные концы кабеля, входящего в корпус, не загерметизированы, или же, загерметизированы с меньшей степенью пылевлагозащиты (IP), чем степень пылевлагозащиты(IP) светильника;

- поломках, вызванных стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ! ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

5.1. Транспортировка светильников должна производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом, крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.

5.2. Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 45° С до плюс 45° С. Значение относительной влажности воздуха не более 80% при 25° С без выпадения конденсата.

5.3. Светильники хранить в упаковке, высота штабелирования не более 1м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по виду материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник не содержит опасных химических веществ.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт. 1

Упаковка, шт. 1

Паспорт, шт. 1

8. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖА

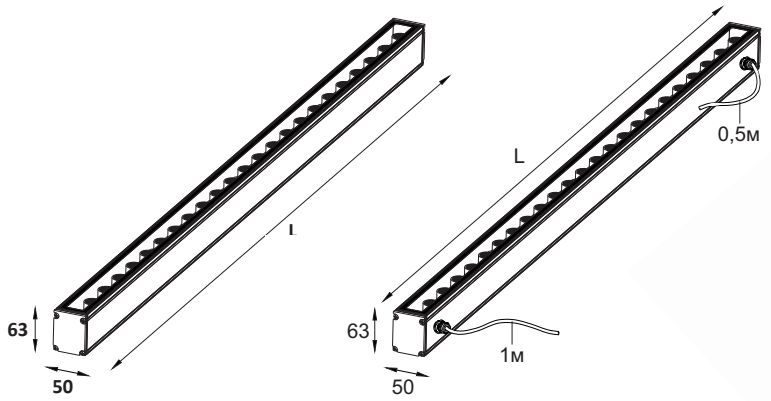

Рис.1 Светильник серии Aveline. При сквозной проводке длина подводящего кабеля 1м, длина выходящего кабеля 0,5 м

1) Световой поток указан для оптики Elliptical, допустимые отклонения ± 10%; 2) Значение номинальной цветовой температуры и допустимые диапазоны отклонения цветовой температуры согласно ГОСТ Р 54350-2015.

Для заказа светильника со сквозной проводкой добавить к коду окончание M. Для заказа управляемой версии добавить к коду окончание DD-DALI; AD-1-10V; TR-TRIAC;