

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ЗАКРЫТОМ АВТОТРАНСПОРТОМ, КРЫТЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНАХ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 23216-78.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: НАВЕСЫ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕСУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КОЛЕБАНИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: ОТ МИНУС 45° С ДО ПЛЮС 45° С. ЗНАЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80% ПРИ 25° С БЕЗ ВЫПАДЕНИЯ КОНДЕНСАТА.

ИЗДЕЛИЯ ХРАНИТЬ В УПАКОВКЕ, ВЫСОТА ШТАБЕЛИРОВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 1М. ХРАНЕНИЕ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИХ СОХРАННОСТЬ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ СПЛИТТЕР РАЗОБРАТЬ НА ДЕТАЛИ, РАССОРТИРОВАТЬ ПО ВИДУ МАТЕРИАЛОВ И СДАТЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРСЫРЬЯ. СПЛИТТЕР НЕ СОДЕРЖИТ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- РЕЛЕ, ШТ. 1;
- УПАКОВКА, ШТ. 1;
- ПАСПОРТ, ШТ. 1;
- КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ, ШТ. 1 (ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА).

MRSPACE



Паспорт изделия

Квазар (Quasar)

Квазар (Quasar) Реле DMX BOX 8×AC230/5A DMX/RDM
IP65 8 каналов

MRS00301



9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ЩУНО _____ ЗАВ. № _____ СООТВЕТСТВУЕТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НОМЕР ПАРТИИ _____
ДАТА ВЫПУСКА _____
КОНТРОЛЕР ОТК _____
УПАКОВЩИК _____


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИЮ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» И ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62694/26. ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 07.04.2026, ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 06.04.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.



141370 Россия, Московская область, г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
+7 812 909 24 83 | info@mr-space.ru | mr-space.ru

Наименование параметра изделия	Значение параметра
Модель	Квазар (Quasar) Реле DMX BOX 8×AC230/5A DMX/RDM IP65
Код изделия	MRS00301
Потребляемая мощность ±10%, Вт	не более 5
Предохранитель, А	8
Поддерживаемые протоколы	DMX512 и RDM (ANSI E1.20)
DMX-входы	1
DMX-выходы	1
Питающее напряжение	100-250 В, 50 Гц (±0,4 Гц).
Степень защиты	IP65
Температурный диапазон	-45...+50° С
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	254х183х58
Вес, кг	1,35

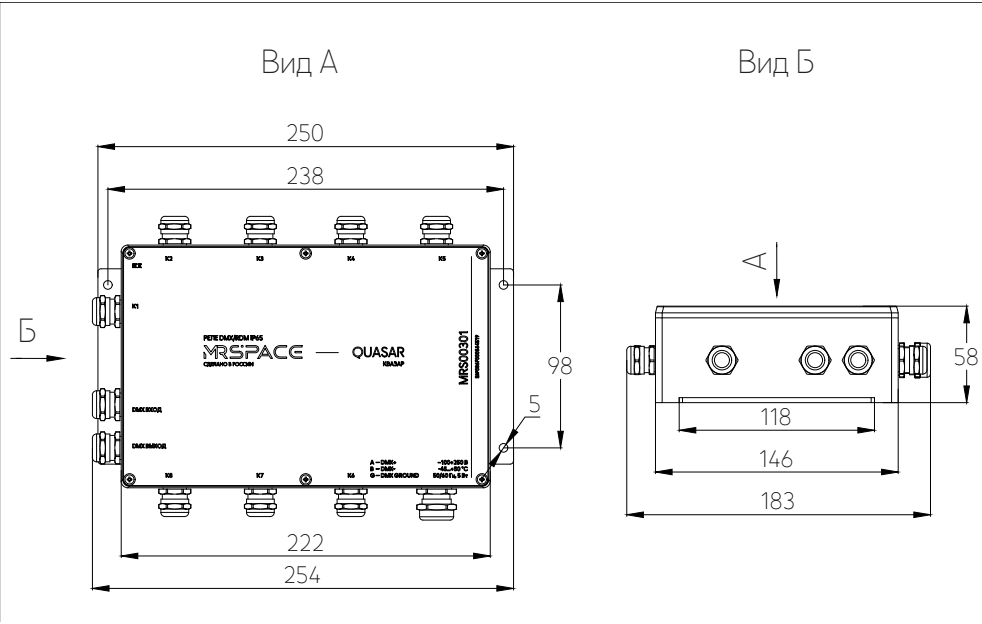

1. ОПИСАНИЕ

Алюминиевый корпус с нестираемой лазерной гравировкой. Сохранение работоспособности при напряжении до 305 В. Поддержка протоколов DMX512 и RDM (ANSI E1.20). Интеллектуальная индикация режимов работы. Гальваническая развязка DMX-портов. Функция естественного охлаждения без использования вентиляторов и отверстий в корпусе. Функция удаленного отключения RDM. Функция установки DMX адреса через RDM.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

КВАЗАР (QUASAR) Реле DMX BOX 8×AC230/5A DMX/RDM IP65 8 каналов для использования в уличных инсталляциях, предназначен для коммутации нерегулируемых электрических нагрузок переменного тока напряжением 230 В в системах управления освещением и электрооборудованием, управляемых по цифровому протоколу DMX512 с поддержкой RDM (ANSI E1.20).

Изделие обеспечивает дистанционное включение и отключение до восьми независимых нагрузок по командам DMX-контроллера и может использоваться для управления осветительными приборами, световыми группами, розеточными линиями, декоративным и вспомогательным оборудованием, не требующим диммирования.

Реле предназначено для интеграции в централизованные системы управления освещением и автоматизации зданий, а также для построения динамических световых сцен и сценариев управления нагрузками. Поддержка протокола RDM позволяет выполнять удаленную диагностику, идентификацию и настройку устройства в составе системы.

Изделие выполнено в корпусе для монтажа на DIN-рейку и рассчитано на эксплуатацию в составе шкафов и щитов управления при соблюдении требований настоящего паспорта.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в уличных инсталляциях, где необходима коммутация нерегулируемых электрических нагрузок переменного тока напряжением 230 В в системах управления освещением и электрооборудованием, управляемых по цифровому протоколу DMX512 с поддержкой RDM (ANSI E1.20).

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Монтаж, подключение, настройка и техническое обслуживание изделия должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В.

Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны выполняться при полностью снятом напряжении питания.

Запрещается эксплуатация изделия при повреждении корпуса, изоляции проводов, клеммных соединений или при наличии следов перегрева.

Запрещается вскрытие корпуса изделия. Ремонт и обслуживание должны осуществля-

ться только изготовителем или уполномоченной сервисной организацией.

Изделие предназначено для эксплуатации как в закрытых помещениях, так и в уличных инсталляциях. При установке на открытом воздухе необходимо обеспечить соблюдение температурного диапазона от -45 до +50° С и исключить прямое воздействие струй воды под высоким давлением, не предусмотренных классом защиты изделия.

При эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования действующих правил электробезопасности и пожарной безопасности.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12-ти месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, если иное не предусмотрено договором.

- Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.

- Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушения защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением изделия;
- поломках, вызванных перенапряжением в электросети более, чем указано в таблице;
- поломках, вызванных стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ! По вопросам сервисного обслуживания изделий следует обращаться по месту их приобретения!