

от минус 45° С до плюс 45° С. Значение относительной влажности воздуха не более 80% при 25° С без выпадения конденсата.

Изделия хранить в упаковке, высота штабелирования не более 1м. Хранение приборов должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы усилитель разбирать на детали, рассортировать по виду материалов и сдать в специализированные орга-

низации по приемке и переработке вторсырья. Сплиттер не содержит опасных химических веществ.

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Реле, шт. 1;
- Упаковка, шт. 1;
- Паспорт, шт. 1;
- Копия декларации о соответствии, шт. 1 (по требованию заказчика).

MRSPACE



Паспорт изделия

Атлас (Atlas)

Реле DALI DIN IP20 1 канал

MRS00701



9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ЩУНО _____ ЗАВ. № _____ СООТВЕТСТВУЕТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НОМЕР ПАРТИИ _____
ДАТА ВЫПУСКА _____
КОНТРОЛЕР ОТК _____
УПАКОВЩИК _____


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие или комплектацию, не ухудшающие технические характеристики, в любое время и без предварительного уведомления.

ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» И ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62694/26. ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 07.04.2026, ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 06.04.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.



141370 Россия, Московская область, г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
+7 812 909 24 83 | info@mr-space.ru | mr-space.ru

Наименование параметра изделия	Значение параметра
Модель	Атлас (Atlas) Реле DALI DIN IP20 1 канал
Код изделия	MRS00701
Потребляемая мощность ±10%, Вт	не более 10
Предохранитель, А	-
Поддерживаемые протоколы	DALI
DALI-входы	1
DALI-выходы	1
Питающее напряжение	100-250 В, 50 Гц (±0,4 Гц).
Степень защиты	IP20
Температурный диапазон	-45...+50° С
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	37х96х58
Вес, кг	0,14

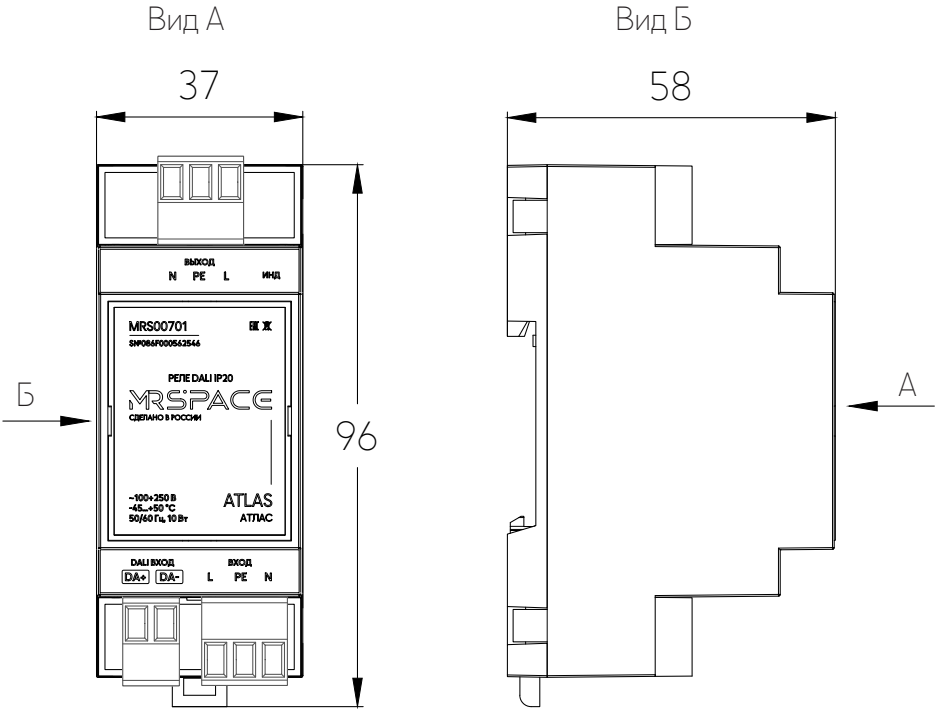

1. ОПИСАНИЕ

Пластиковый корпус с защелками на DIN рейку. Степень защиты IP20. Сохранение работоспособности при напряжении до 305 В. Интеллектуальная индикация режимов работы. Функция естественного охлаждения без использования вентиляторов и отверстий в корпусе.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Атлас (Atlas) Реле DALI IP20 2DIN 1 канал для установки в щиты управления на DIN рейку, предназначен для коммутации нерегулируемых электрических нагрузок переменного тока напряжением 230 В в системах управления освещением и электрооборудованием, управляемых по цифровому протоколу DALI.

Изделие обеспечивает дистанционное включение и отключение независимых нагрузок по командам DALI-контроллера и может использоваться для управления осветительными приборами, световыми группами, розеточными линиями, декоративным и вспомогательным оборудованием, не требующим диммирования. Реле предназначено для интеграции в централизованные системы управления освещением и автоматизации зданий, а также для построения динамических световых сцен и сценариев управления нагрузками. Поддержка протокола DALI позволяет выполнять удаленную диагностику, идентификацию и настройку устройства в составе системы. Изделие выполнено в корпусе для монтажа на DIN-рейку и рассчитано на эксплуатацию в составе шкафов и щитов управления при соблюдении требований настоящего паспорта.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования во внутренних и наружных щитах климатического исполнения, с установкой на DIN-рейку, где необходимо усиления сигнала DALI.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Монтаж, подключение, настройка и техническое обслуживание изделия должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В. Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны выполняться при полностью снятом напряжении питания. Запрещается эксплуатация изделия при повреждении корпуса, изоляции проводов, клеммных соединений или при наличии следов перегрева. Запрещается вскрытие корпуса изделия. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только изготовителем или уполномоченной сервисной организацией. Изделие предназначено для эксплуатации только в закрытых помещениях, защищенных от воздействия влаги и агрессивных сред.

При эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования действующих правил электробезопасности и пожарной безопасности.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12-ти месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, если иное не предусмотрено договором.
- Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
- Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:
 - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
 - наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
 - поломках, вызванных неправильным подключением изделия;
 - поломках, вызванных перенапряжением в электросети более, чем указано в таблице;
 - поломках, вызванных стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ! По вопросам сервисного обслуживания изделий следует обращаться по месту их приобретения!

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Транспортировка изделий должна производиться в закрытом автотранспорте, крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.

Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: